
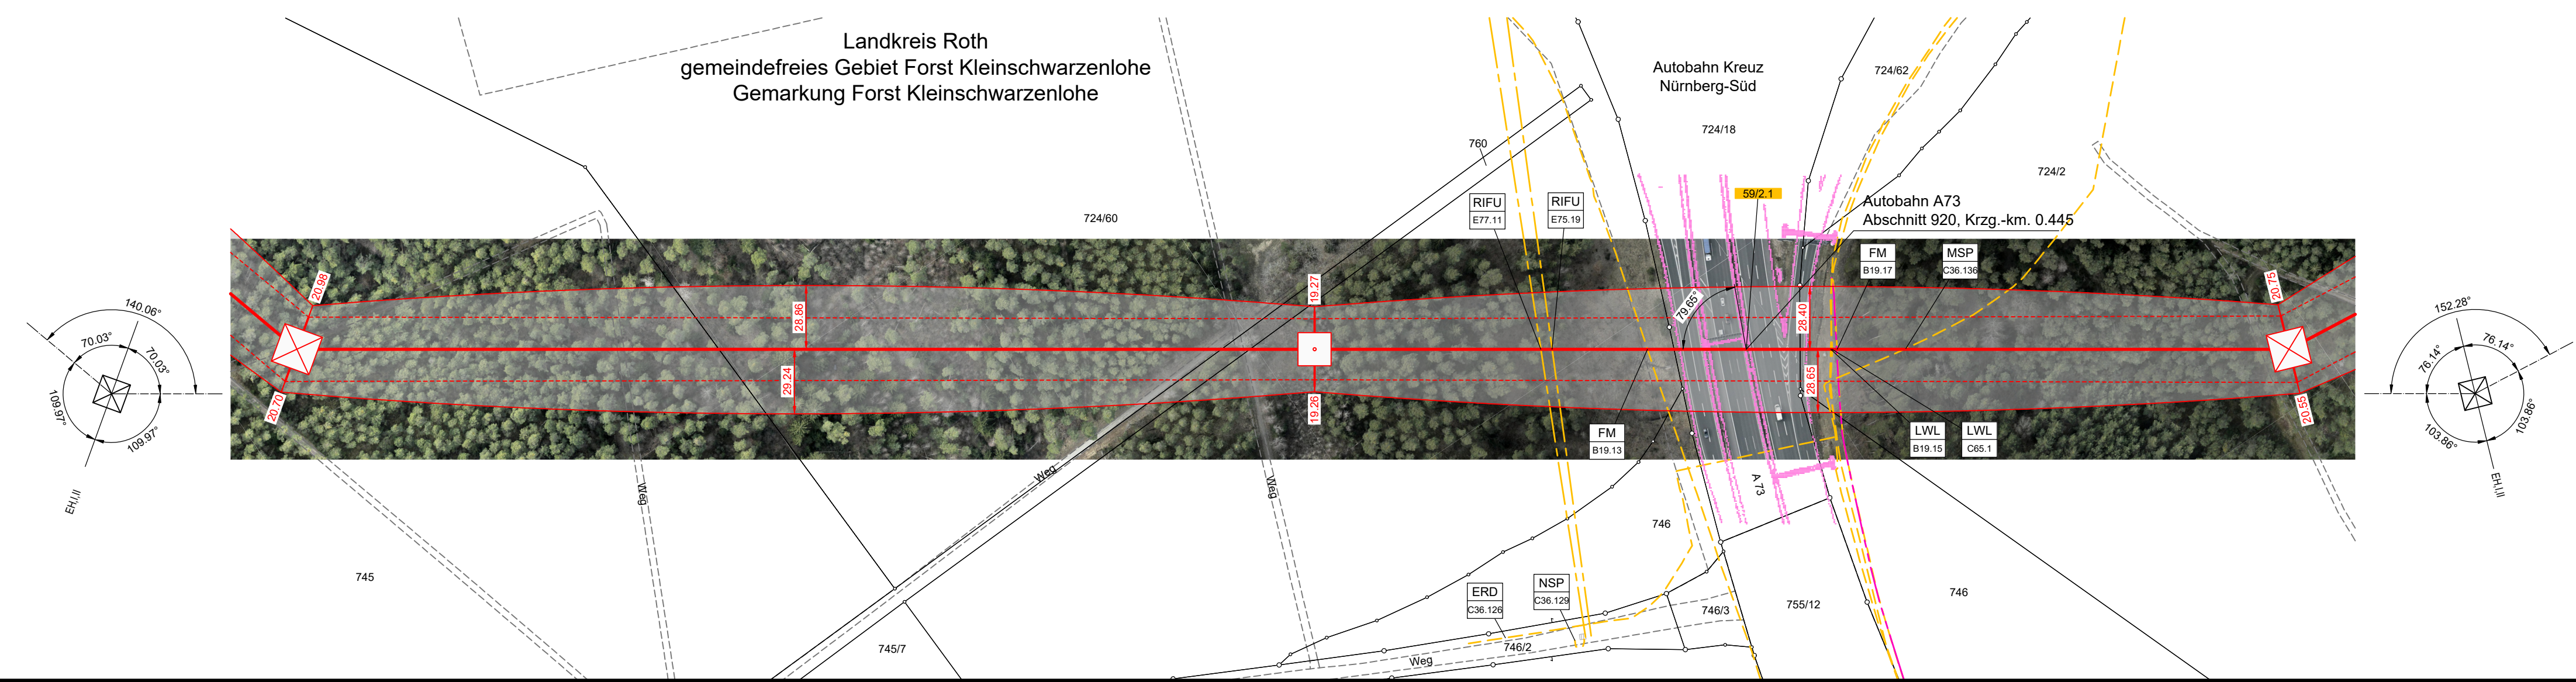




System	Sealtyp	Bü Art	Seiltyp und Querschnitt	Seilmom und Ausgabedatum	Tmax (°C)	S (Sollr) (in Nmm²)	S (Ist) (in Nmm²)
System	Sealtyp	Bü Art	Seiltyp und Querschnitt	Seilmom und Ausgabedatum	Tmax (°C)	S (Sollr) (in Nmm²)	S (Ist) (in Nmm²)
A,C,D	380	4	56S-1A/172-ST1A	DIN EN 50182/12.01	80	46,00	-
B,E,F,H	380	4	56S-1A/172-ST1A	DIN EN 50182/12.01	80	46,00	-
EA	ESLK	1	OPGW DS(S)BBB (2B-1A/3/25-A20SA-26.0)		40	43,50	-
EB	ESLK	1	OPGW DS(S)BBB (2C-1A/3/25-A20SA-26.0)		40	42,90	-

Berechnungsnorm:	DIN EN 50341-2-4:2019-09	Fremdeigentum:	-
Eisgebietsfaktor:	2.0		
Windgebietsfaktor:	1.0		
Fallbeschleunigung:	9.81m/s²	Seitl. Überhöhung lt.:	----- unter den äußeren Leiter
UTM-Maßstabsfaktor:	0.999629	Seitl. Überhöhung re.:	-----

Aufgestellt Bayreuth, 25.03.2025		Behördenvermerke:	
i.V. gez.: Julia Grotzler		i.V. gez.: Andreas Junginger	
Firma		Maßstab: 1:2000/500	
Fremdnummer		Ausgabedatum: 25.07.2025	
Einheit: Meter		Datum: _____ Name: _____	
Bearb.: 08.07.2025 Kovacs/Schäfer Gepr.: 14.07.2025 Guldner/ferrigno		Dokumentenart: _____	
Status: Freigegeben			
Zust.	Änderung	Datum	Name