

**Projekt**

Südliche Leitungseinführungen

**Ersatzneubau 380/220-kV Leitungseinführungen UW Raitersaich\_West und 110-kV Anschluss UW Müncherlbach**

**220/110-kV-Ltg. Einführung Raitersaich\_West 1, LH-08-B105A**

**380/110-kV-Ltg. Einführung Raitersaich\_West 2, LH-08-B105B**

**110-kV-Kabel Anschluss Müncherlbach 1, LH-08-B105C**

**110-kV-Ltg. Anschluss Müncherlbach 2, LH-08-B105D**

**Planfeststellungsunterlage**

**Unterlage 6.3**

**Regelgrabenprofil**

Antragsteller:



**TenneT TSO GmbH**

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

Bearbeitung:



**Eqos Energie**

Riesaer Straße 100


04319 Leipzig

<b>Aufgestellt:</b>	TenneT TSO GmbH  i. V. Julia Gotzler	Bayreuth, den  i. V. Andreas Junginger 28.06.2024
<b>Bearbeitung:</b>	EQOS Energie, René Barg 	
<b>Anlagen zum Dokument:</b>	-	
<b>Änderungs- historie:</b>	Änderung:	Änderungsdatum:

# Querschnitt Abmessung Kabelgraben 110 kV bei Böschung von 45 °

Skizze gilt für SK 2 DK (je 300 MVA / Dauerstrom 2000 A)  
Bettungsmaterial mit niedriger Leitfähigkeit

Zeichnung nicht maßstabsgerecht

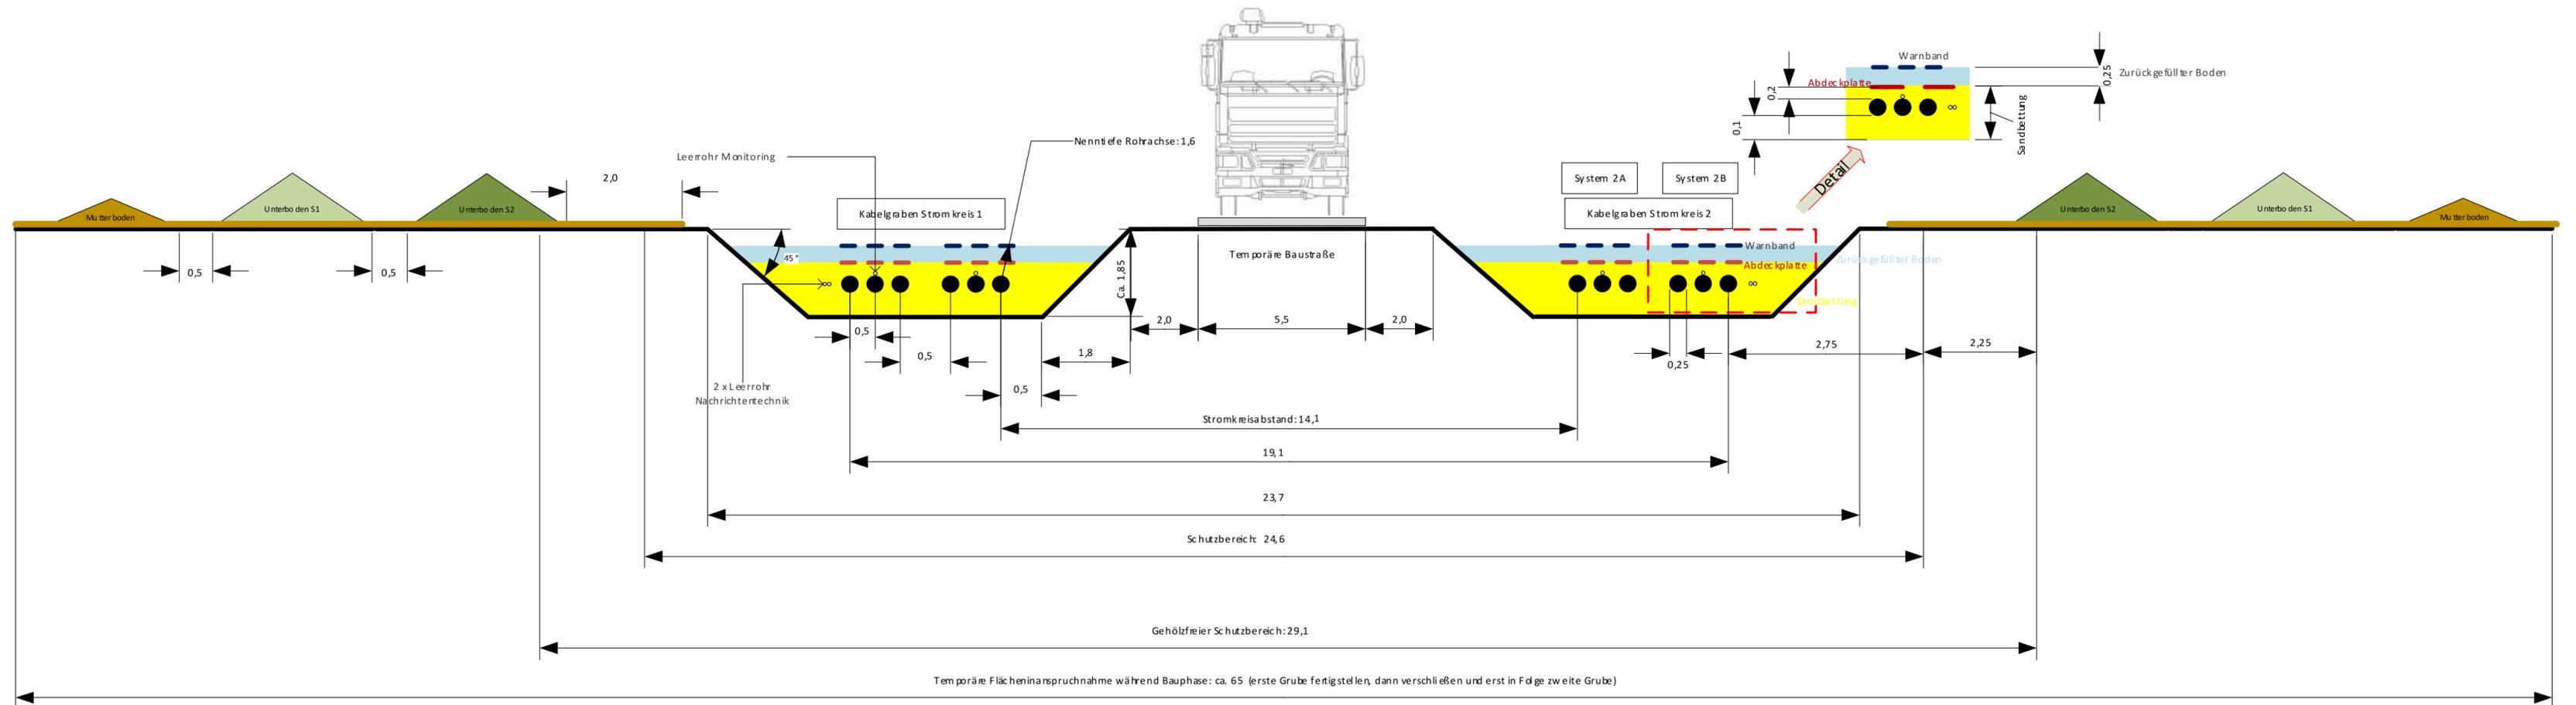

Temporäre Flächeninanspruchnahme während Bauphase: ca. 65 (erste Grube fertigstellen, dann verschließen und erst in Folge zweite Grube)

		erstellt von	geprüft von	Erstelldatum	Format
		Leitungsplanung Sonntag		30.04.2024	A4-H
Aufgestellt : Bayreuth TenneT TSO GmbH	Zugehörigkeit	Planfeststellungsunterlage Unterlage 6.3			Maßstab
28.06.2024	Dokumentenart	Status			Ausgabedatum
<i>J. Gotzler</i> i.V. Julia Gotzler	Titel			Objekt	
<i>A. Junginger</i> i.V. Andreas Junginger	Regelgrabenprofil			LH-08-B105C	
	Fremdnummer			Blatt	
				01/01	